



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานป้องกันและควบคุมโรค สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
ที่ ขร ๓๓๕๐๑ / ๑๑๕๖ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปผลการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ตามที่ งานป้องกันและควบคุมโรค สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปี ๒๕๖๔ ภายในเขตพื้นที่ตำบลป่าตึง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ที่ดำเนินการพ่นหมอกควันในพื้นที่ โดยกำหนดในวันที่ ๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ออกพ่นหมอกควันประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน ๒๕ บ้านบริวาร

บัดนี้ งานป้องกันและควบคุมโรค สำนักปลัด ได้ดำเนินการตามกิจกรรมโครงการดังกล่าวฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าวฯ รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุตา ไทยใหม่)
นักวิชาการสาธารณสุข

(ลงชื่อ)

(นางสาววิชุดา แดงตุ้ย)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)

(นางศิวพร ตุ่นแก้ว)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัด อบต.ป่าตึง

.....
.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายทัต วังเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

การพิจารณาของนายก อบต.ป่าตึง

.....
.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายทองพล ชีวินมหาชัย)




นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

รายงานผลการดำเนินงานพ่นหมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

๑. บ้านป่าบง หมู่ที่ ๑ (วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการพ่นหมอกควันบ้านป่าบงหมู่ที่ ๑ จำนวน ๔๐๓ หลังคาเรือน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๒๑ คน เจ้าหน้าที่ป้องกันและเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำมันยา เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์กำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๘๕ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๑๕ ลิตร

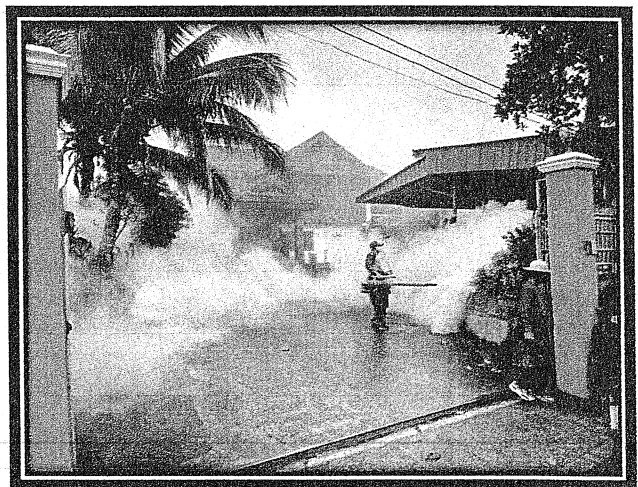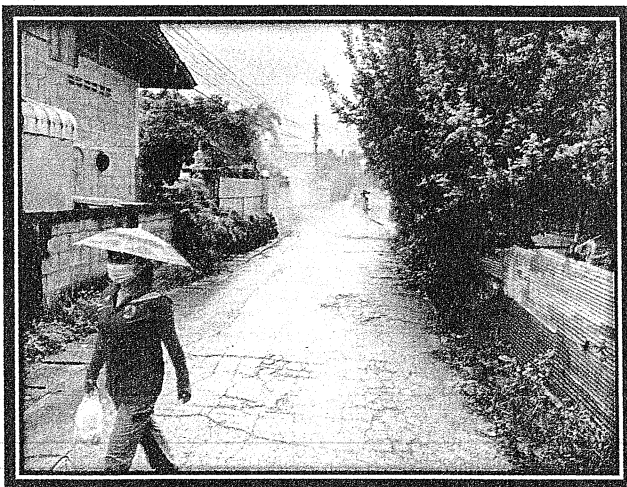
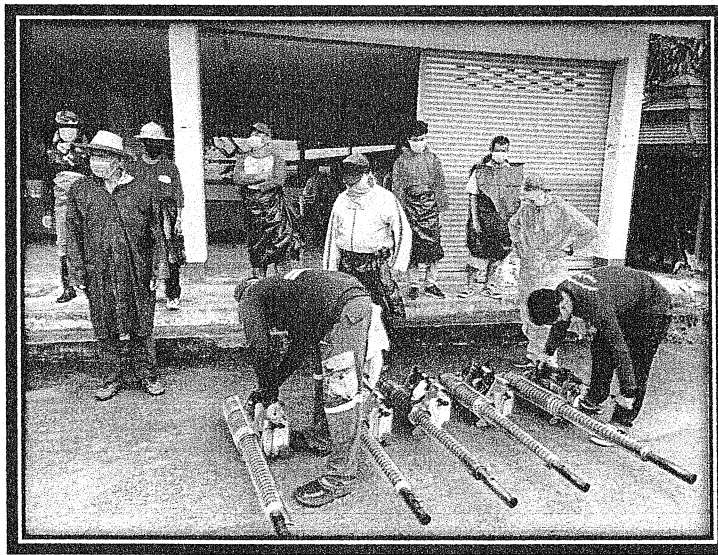


รายงานผลการดำเนินงานพ่นหมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

๒. บ้านป่าบง หมู่ที่ ๒ (วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการพ่นหมอกควันบ้านป่าบงหมู่ที่ ๒ จำนวน ๓๒๕ หลังคาเรือน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๑๒ คน เจ้าหน้าที่ป้องกันและเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำยา เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์กำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๕๐ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๕ ลิตร

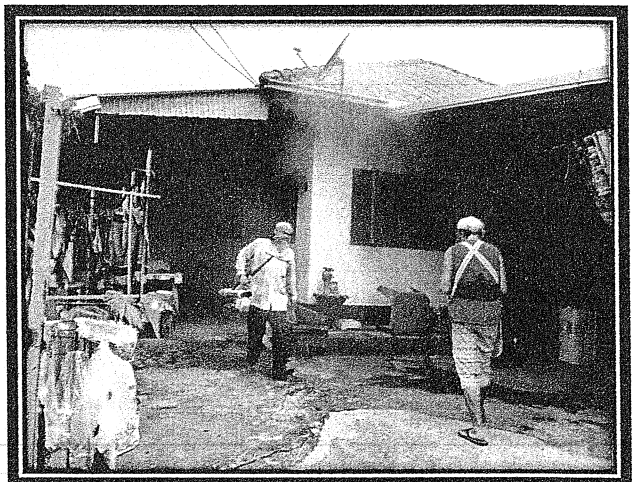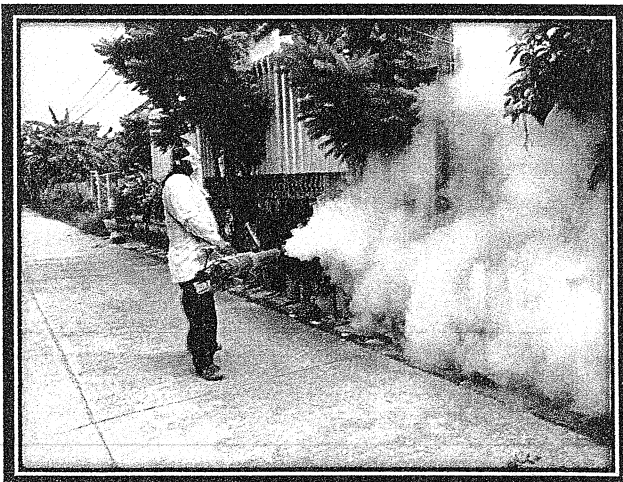


รายงานผลการดำเนินงานพืชมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

๓. บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ ๓ (วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการพืชมอกควัน บ้านท่าตันแพนหมู่ที่ ๓ จำนวน ๕๕ หลังคาเรือน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๑๗ คน เจ้าหน้าที่ป้องกันและเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำยา เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์กำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๑๓๐ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๓๐ ลิตร


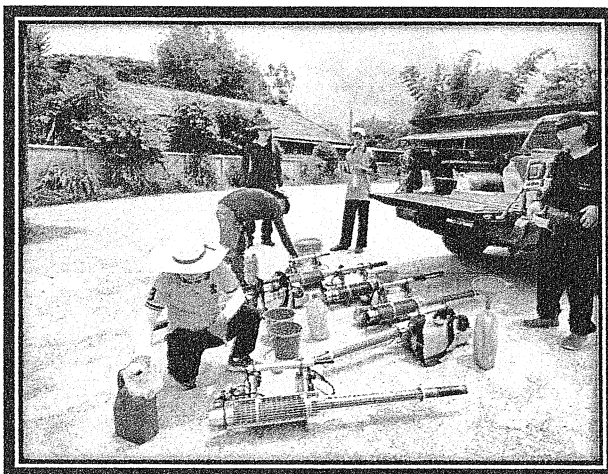


รายงานผลการดำเนินงานพ่นหมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

๔. บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๔ (วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการพ่นหมอกควัน บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๔ จำนวน ๓๕๘ หลังคาเรือน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๑๙ คน เจ้าหน้าที่ป้องกันและเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำยา เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์กำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๘๕ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๑๕ ลิตร

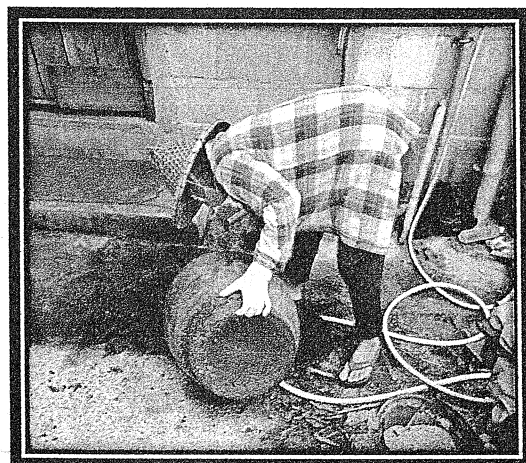
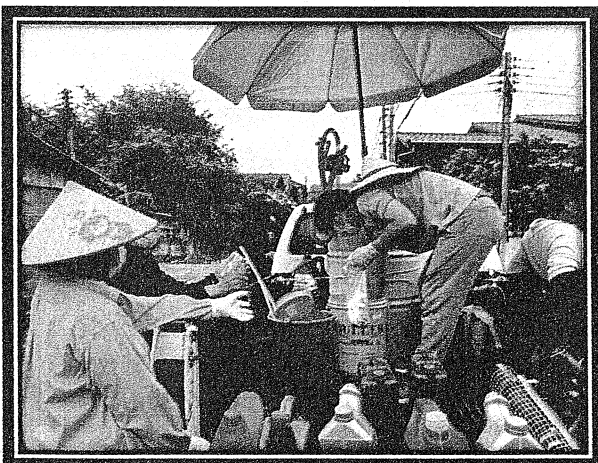


รายงานผลการดำเนินงานพ่นหมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

๕. บ้านแม่เฟือง หมู่ที่ ๕ (วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการพ่นหมอกควัน บ้านแม่เฟืองหมู่ที่ ๕ จำนวน ๑๓๑ หลังคาเรือน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๗ คน เจ้าหน้าที่ป้องกันและเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำยา เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์กำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๗๕ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๒๐ ลิตร

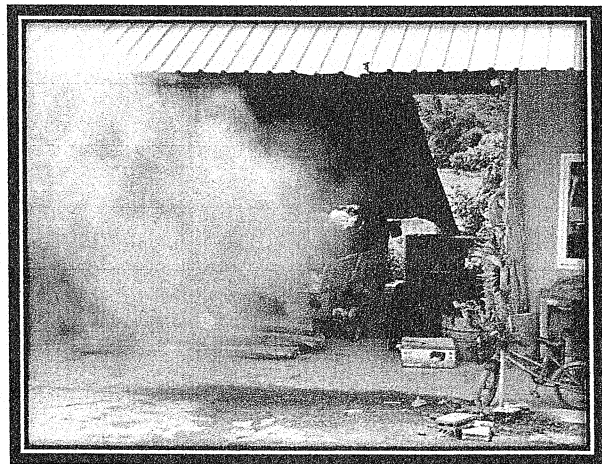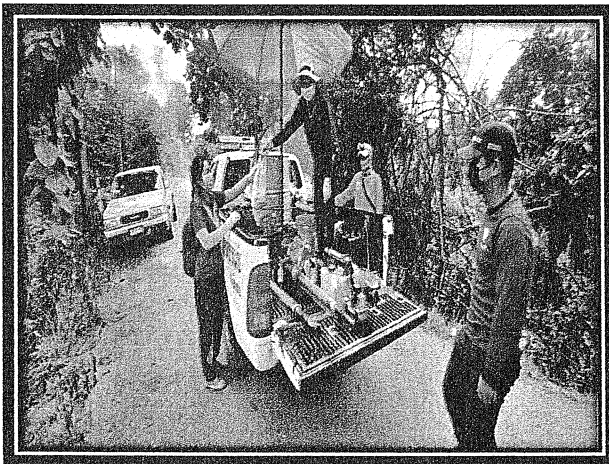

รายงานผลการดำเนินงานพ่นหมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

๖. บ้านผาดั้ง หมู่ที่ ๖ (วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการพ่นหมอกควัน บ้านผาดั้ง หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒๒๓ หลังคาเรือนอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๑๒ คน เจ้าหน้าที่ป้องกันและเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขรวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำมัน น้ำยา เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์กำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๙๕ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๑๐ ลิตร






รายงานผลการดำเนินงานพืชมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

๗. บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ (วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการพืชมอกควัน บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ จำนวน ๕๒๖ หลังคาเรือน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๓๒ คน เจ้าหน้าที่ป้องกันและเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำยา เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์กำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๑๙๕ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๔๐ ลิตร

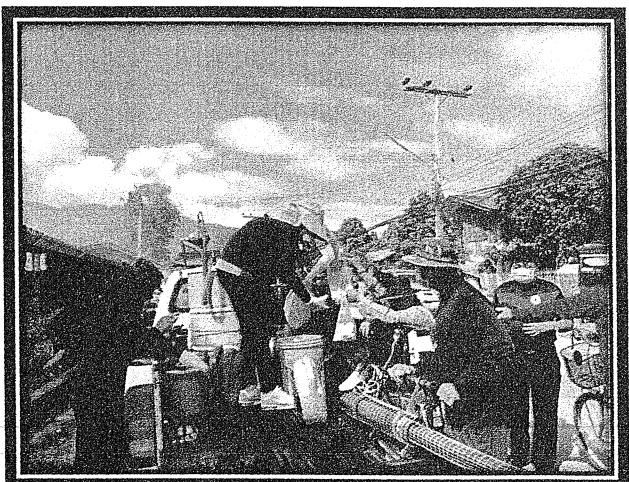
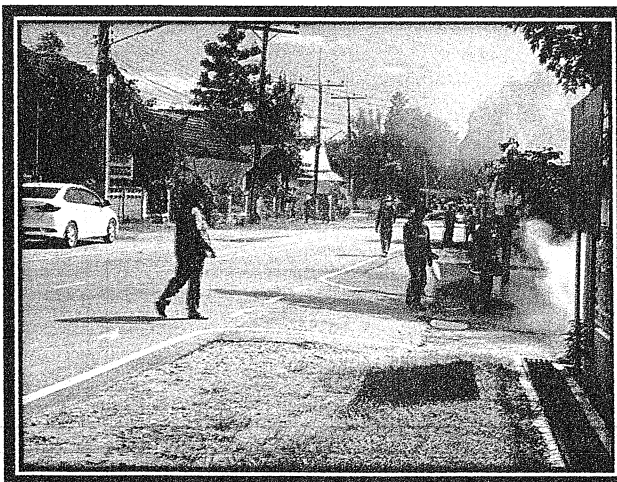
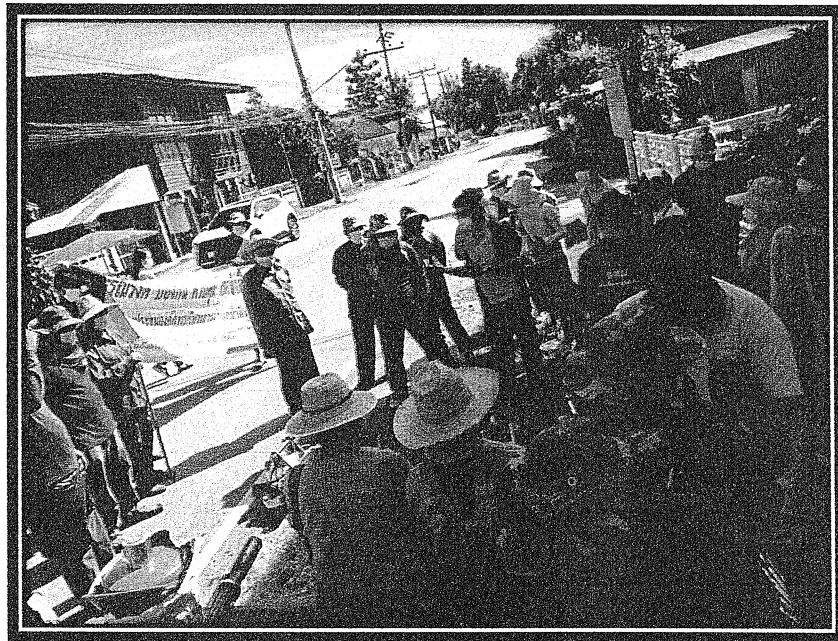


รายงานผลการดำเนินงานพ่นหมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

๙. บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๙ (วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการพ่นหมอกควัน บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๙ จำนวน ๑๑๒ หลังคาเรือน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๕ คน เจ้าหน้าที่ป้องกันและเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำยา เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์กำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๓๐ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๑๐ ลิตร

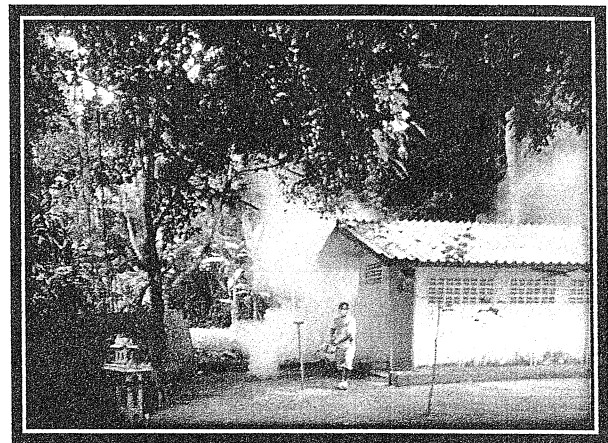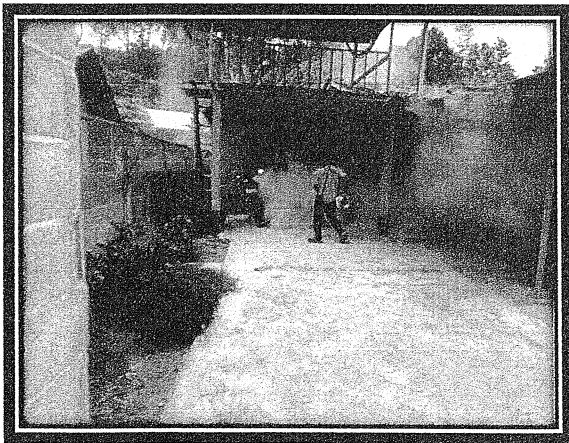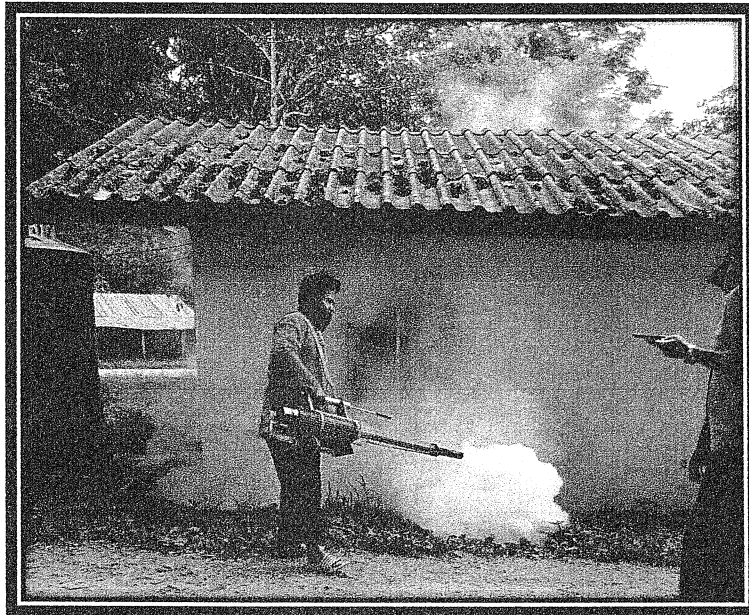


รายงานผลการดำเนินงานพ่นหมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

๑๐. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐ (วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการพ่นหมอกควัน บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๖๕๗ หลังคาเรือน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๓๒ คน เจ้าหน้าที่ป้องกันและเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำยา เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์กำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๑๔๐ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๓๐ ลิตร


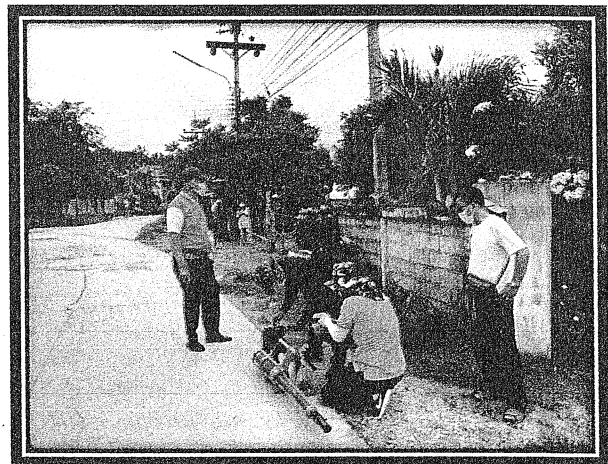


รายงานผลการดำเนินงานพ่นหมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

๑๑. บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ ๑๑ (วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการพ่นหมอกควัน บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๓๙๙ หลังคา เรือนอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๑๗ คน เจ้าหน้าที่ป้องกันและเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพ และสาธารณสุข รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำยา เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์กำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๑๕๕ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๒๐ ลิตร

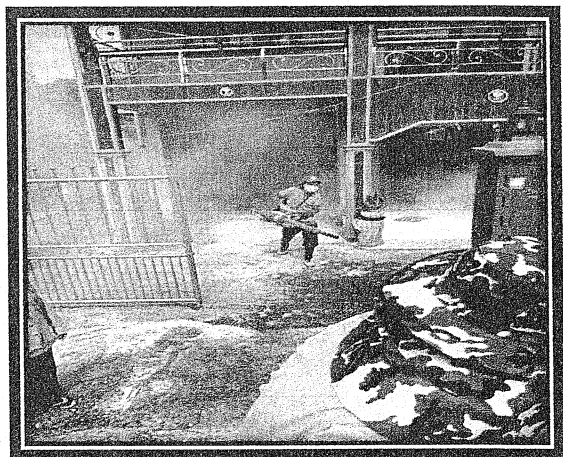
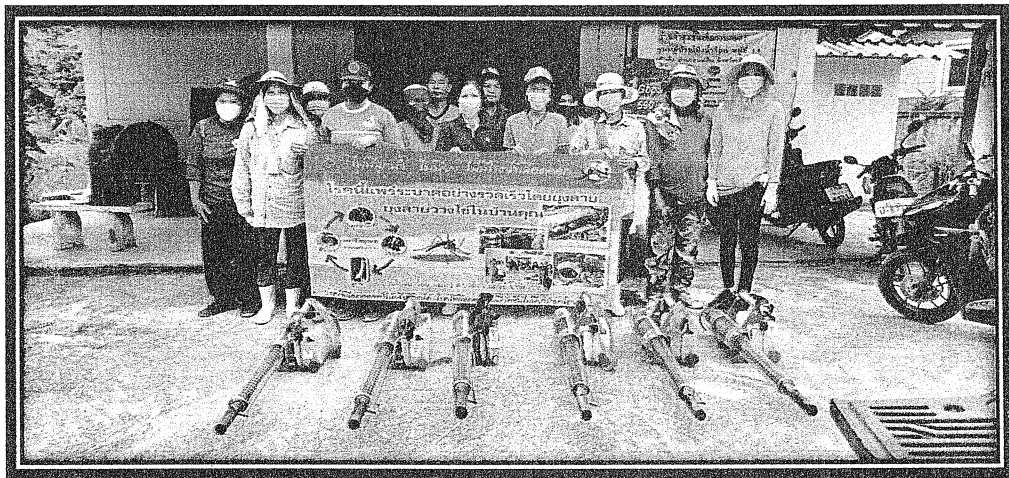


รายงานผลการดำเนินงานพ่นหมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

๑๒. บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ ๑๒ (วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการพ่นหมอกควัน บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๕๒๐ หลังคา เรือนอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๑๘ คน เจ้าหน้าที่ป้องกันและเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพ และสาธารณสุข รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำยา เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์กำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๘๐ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๑๕ ลิตร

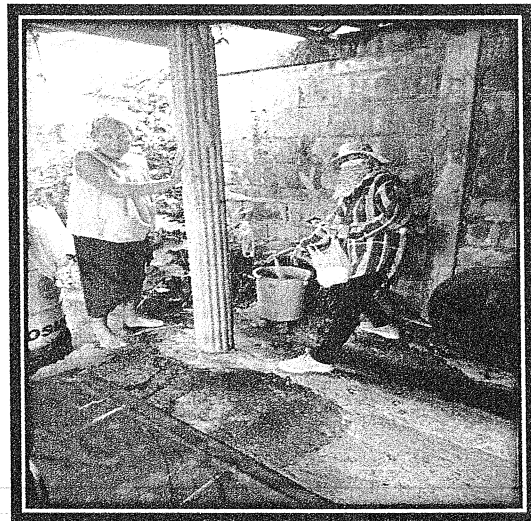
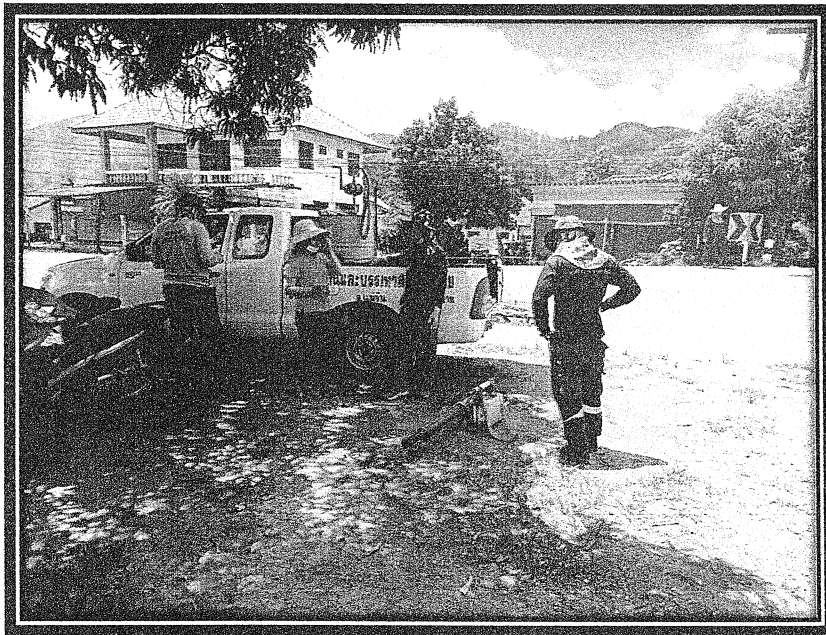


รายงานผลการดำเนินงานพ่นหมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

๑๓. บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ ๑๓ (วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการพ่นหมอกควัน บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ ๑๓ จำนวน ๑๕๘ หลังคาเรือน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๘ คน เจ้าหน้าที่ป้องกันและเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำยา เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์กำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๔๐ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๑๐ ลิตร

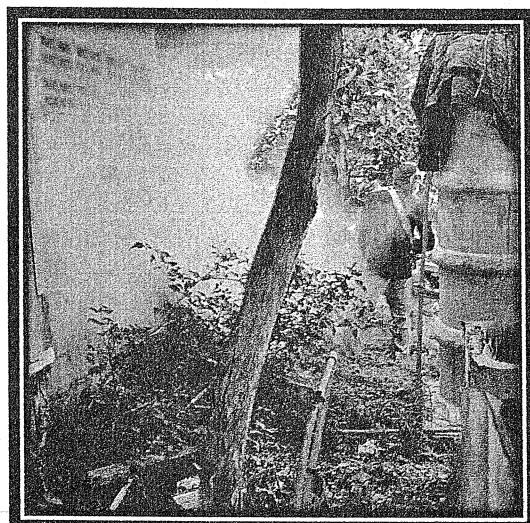
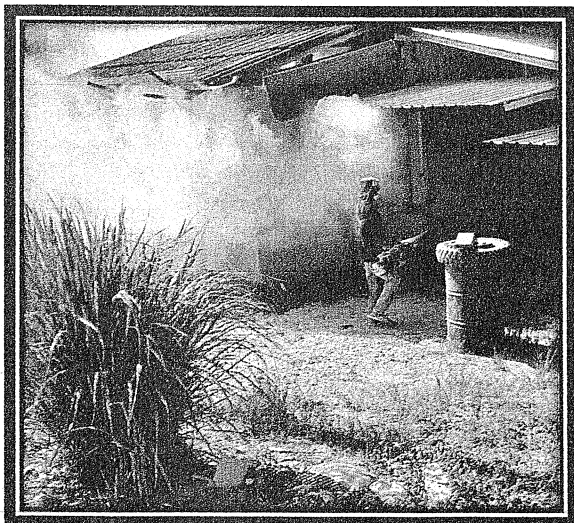


รายงานผลการดำเนินงานพ่นหมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

๑๕. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ ๑๕ (วันที่ ๑๙-๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการพ่นหมอกควัน บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ ๑๕ จำนวน ๑,๑๘๔ หลังคาเรือนอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๒๖ คน เจ้าหน้าที่ป้องกันและเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำยา เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์กำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๙๕ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๒๐ ลิตร

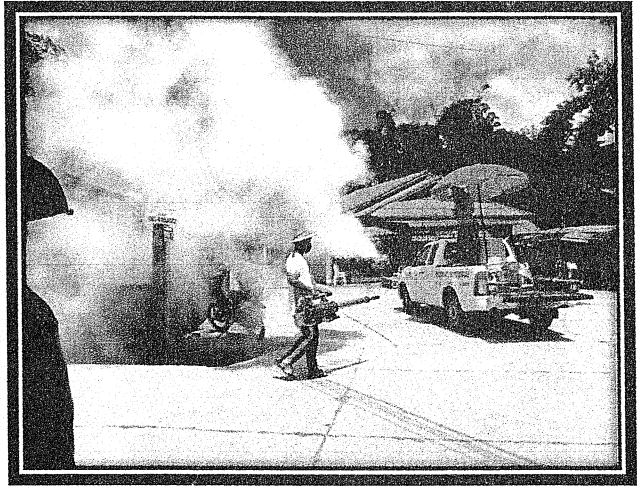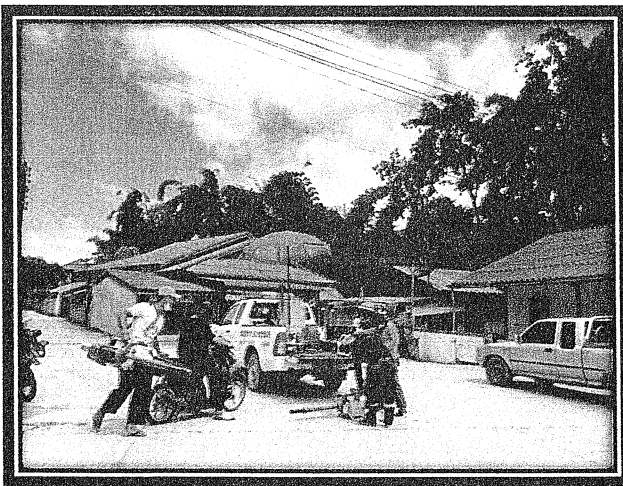


รายงานผลการดำเนินงานพ่นหมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

๑๖. บ้านห้วยต่าง หมู่ที่ ๑๖ (วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการพ่นหมอกควัน บ้านห้วยต่าง หมู่ที่ ๑๖ จำนวน ๔๘๕ หลังคาเรือน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๑๑ คน เจ้าหน้าที่ป้องกันและเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำยา เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์กำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๗๕ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๑๕ ลิตร


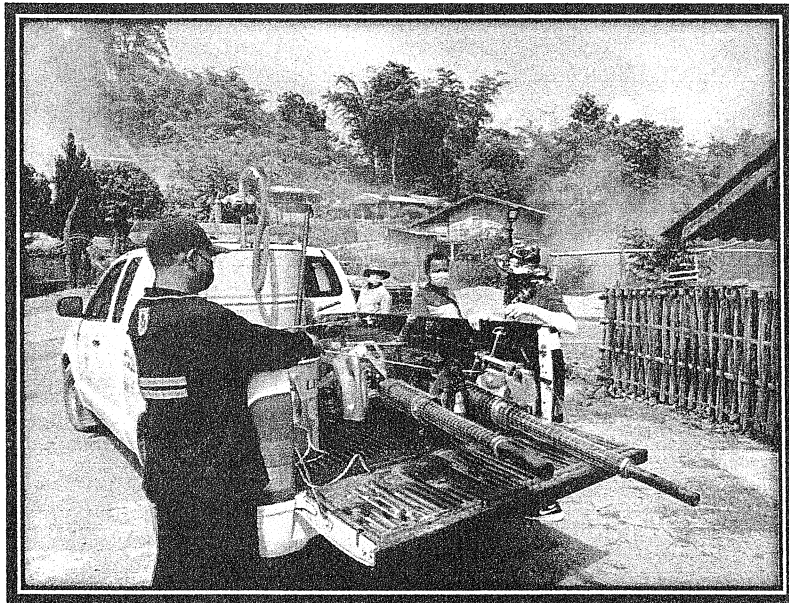


รายงานผลการดำเนินงานพ่นหมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

๑๗. บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗ (วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการพ่นหมอกควัน บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗ จำนวน ๕๑๙ หลังคาเรือน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๙ คน เจ้าหน้าที่ป้องกันและเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำมัน เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์กำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๗๕ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๑๕ ลิตร

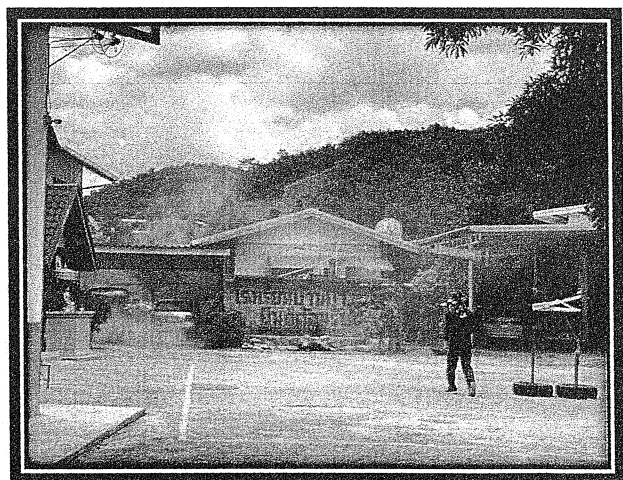
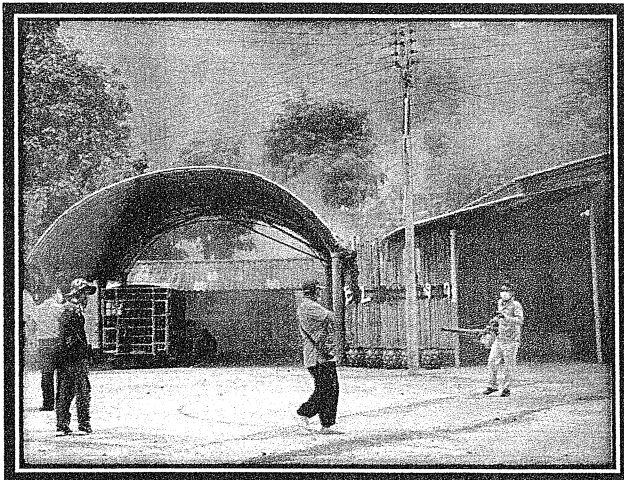


รายงานผลการดำเนินงานพืชมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

๑๘. บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ ๑๘ (วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการพืชมอกควัน บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ ๑๘ จำนวน ๔๔๗ หลังคา เรือนอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๖ คน เจ้าหน้าที่ป้องกันและเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพ และสาธารณสุข รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำยา เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์กำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๕๕ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๑๐ ลิตร


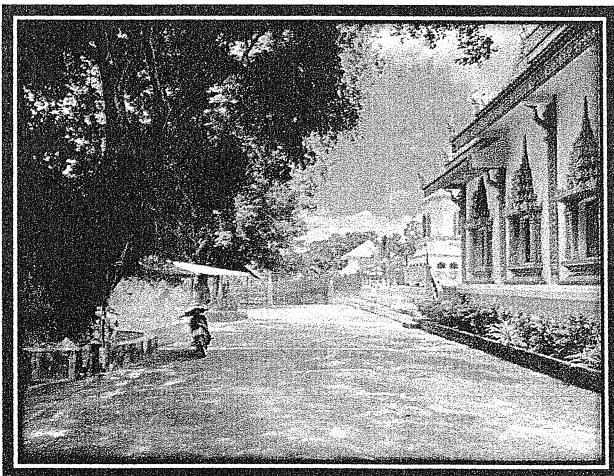
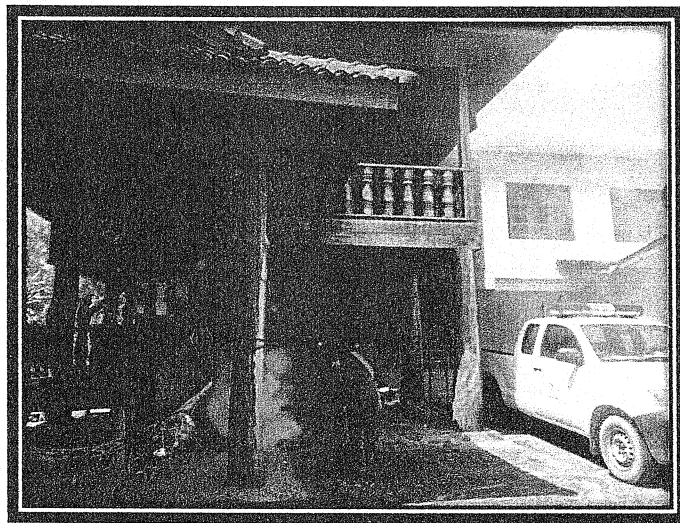


รายงานผลการดำเนินงานพ่นหมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๙ (วันที่ ๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการพ่นหมอกควัน บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๙ จำนวน ๑,๐๔๑ หลังคา เรือนอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๓๕ คน เจ้าหน้าที่ป้องกันและเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพ และสาธารณสุข รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำยา เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์กำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๒๙๕ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๕๐ ลิตร

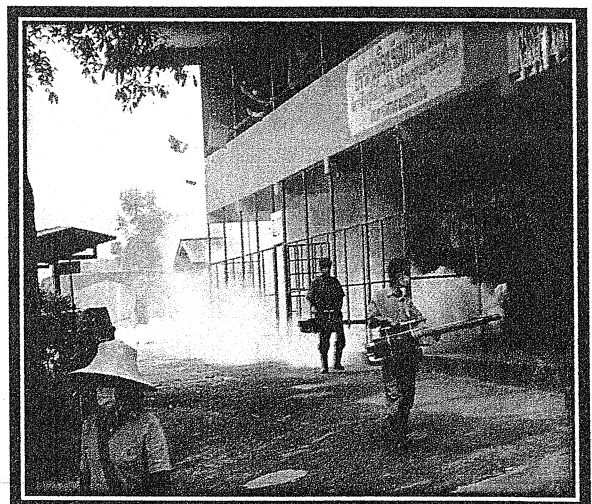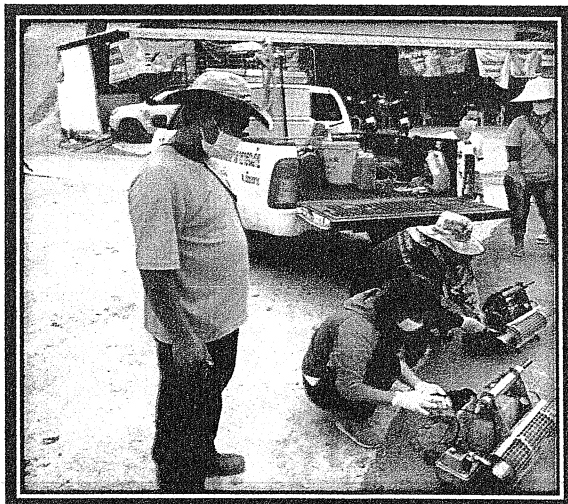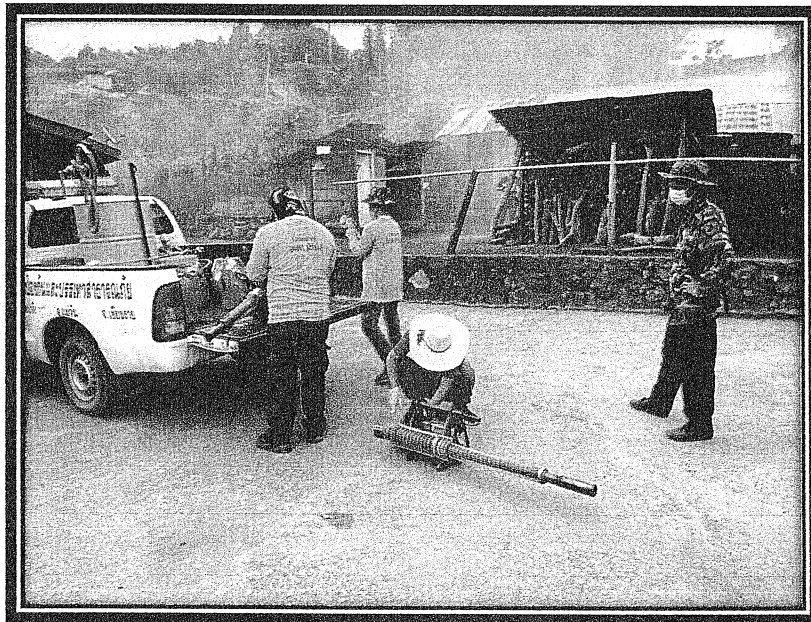


รายงานผลการดำเนินงานพ่นหมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

๑๙. บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ ๒๐ (วันที่ ๒๖-๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการพ่นหมอกควัน บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ ๒๐ จำนวน ๕๘๒ หลังคาเรือน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๒๒ คน เจ้าหน้าที่ป้องกันและเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำยา เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์กำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๑๙๐ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๓๕ ลิตร

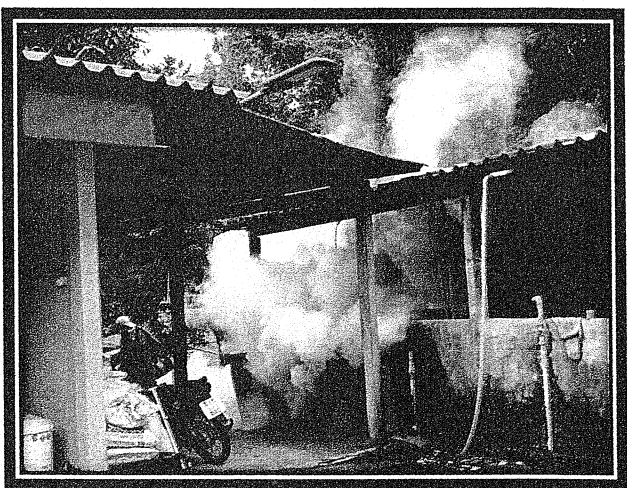

แบบรายงานการใช้น้ำมันพ่นหมอกควันในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 20 หมู่บ้าน
ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ 2564

วันเดือนปี	หมู่ที่	จำนวนน้ำมันที่เบิก				รวม		จำนวนน้ำมันที่ใช้ไป		คงเหลือ	
		น้ำมันของเดิม		น้ำมันที่เบิก							
		ดีเซล	เบนซิน	ดีเซล	เบนซิน	ดีเซล	เบนซิน	ดีเซล	เบนซิน	ดีเซล	เบนซิน
7 มิ.ย 64	3	-	-	200	60	200	60	130	30	70	30
8 มิ.ย 64	2	70	30	-	-	70	30	50	5	20	25
9 มิ.ย 64	1	20	25	100	30	120	55	85	15	35	40
10 มิ.ย 64	4	35	40	100	-	135	40	85	15	50	25
11 มิ.ย 64	5	50	25	150	30	200	55	75	20	125	35
12 มิ.ย 64	6	125	35	-	-	125	35	95	10	30	25
13 มิ.ย 64	8	30	25	150	30	180	55	155	30	25	25
16 มิ.ย 64	10	25	25	150	30	175	55	140	30	35	25
17 มิ.ย 64	11	35	25	150	30	185	55	155	20	30	35
18 มิ.ย 64	12	30	35	150	20	180	55	80	15	100	40
19 มิ.ย 64	15	100	40	100	-	200	40	80	15	120	25
20 มิ.ย 64	15	120	25	-	-	120	25	55	10	65	15
21 มิ.ย 64	13	65	15	100	30	165	45	40	10	125	35
21 มิ.ย 64	18	125	35	-	-	125	35	55	10	70	25
22 มิ.ย 64	7	70	25	200	40	270	65	195	40	75	25
23 มิ.ย 64	16	75	25	100	20	175	45	75	15	100	30
24 มิ.ย 64	14	100	30	200	30	300	60	110	20	190	40
25 มิ.ย 64	9	190	40	-	-	190	40	30	10	160	30
25 มิ.ย 64	17	160	30	100	30	260	60	75	15	185	45
26 มิ.ย 64	20	185	45	-	-	185	45	95	15	90	30
27 มิ.ย 64	20	90	30	70	20	160	50	95	20	65	30
28 มิ.ย 64	19	65	30	150	20	215	50	90	20	125	30
29 มิ.ย 64	19	125	30	100	30	225	60	145	20	80	40
30 มิ.ย 64	19	80	40	-	-	80	40	60	10	40	30
รวมทั้งหมด				2270	450			2250	420		